


OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA

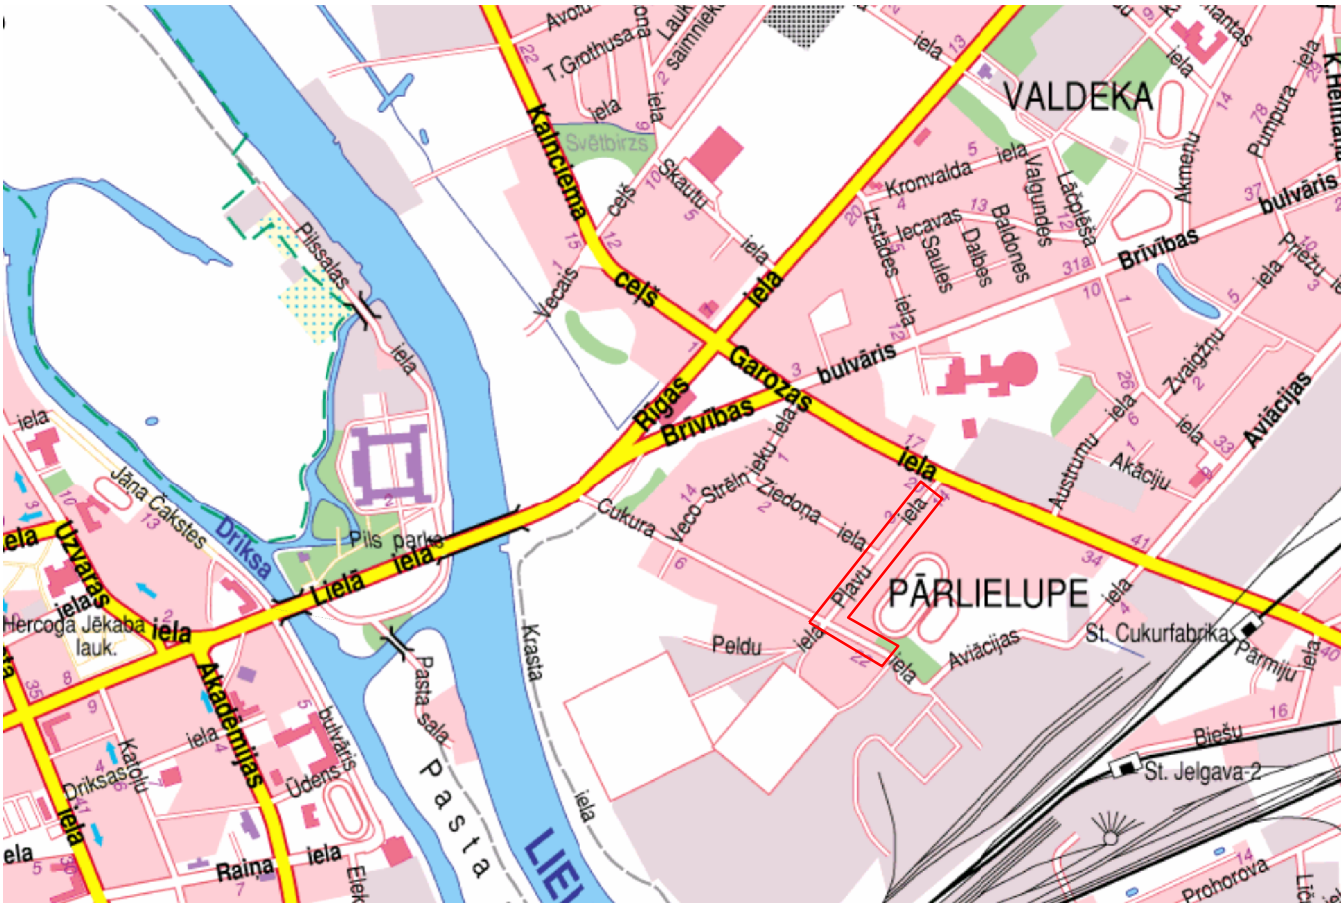

Objekta atrašanās vieta

VISPĀRĪGĀ DAĻA

Tehniskais projekts "Saimnieciskās kanalizācijas pārslēgšana no Cukurfabrikas tīkliem uz Pļavu ielas un Cukura ielas kanalizācijas tīkliem" izstrādāts pēc SIA "Jelgavas ūdens" pasūtījuma un tehniskajiem noteikumiem Nr. 100/03-01, ko izsniedza SIA "Jelgavas ūdens".

Izstrādātais ūdensvada un kanalizācijas trases variants saskaņots ar visām ieinteresētajām organizācijām.

Projekta ietvaros paredzēts: izbūvēt saimnieciski- fekālās kanalizācijas kolektoru ar minimālo slīpumu pa Cukura ielu, posmā no Cukura ielas Nr.24 līdz Pļavu/Cukura/Peldu ielu krustojumam un izbūvēt saimnieciski - fekālās kanalizācijas kolektoru ar minimālo slīpumu pa Pļavu ielu, posmā no Garozas ielas līdz pieslēguma vietai Pļavu/Peldu ielu krustojumā, caur kanalizācijas aku.

Kanalizācijas tīklu ieguldīšanas dziļums no 1,50 līdz 3,00 m no zemes virsmas. Projektēto komunikāciju tranšejas rakšanas un aizbēršanas veidu un metodes izvēlas būvuzņēmējs atbilstoši inženierkomunikāciju aizsargjoslu prasībām. Komunikācijas guldīt uz 15 cm sagatavotas smilšu pamatnes, apbērt ar 20 cm biezu smilts kārtu. Tranšejas sablīvēšana jāveic pa kārtām, atbilstoši izvēlētajai sablīvēšanas iekārtai un metodei, tranšejas noblīvējumam jāatbilst 0,95 no grunts dabiskā blīvuma. Visā būvdarbu izpildes laikā ievērot pazemes inženierkomunikāciju un gaisa vadu līniju aizsardzības prasības.

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta UKT risinājums atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs: Daina Ieviņa

Sertifikāta Nr. LSGŪTIS 50-2585




Datums: Paraksts:

UKT DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS.

Lapas Nr	Nosaukums	
UKT-1	VISPĀRĪGĀ DAĻA	1 lapa
UKT-2	ĢENPLĀNS M 1:250	3 lapas
UKT-3	GARENPROFILI (K1) (Ū)	5 lapas
UKT-4	ŪDENSVADA PRINCIPIĀLĀ SHĒMA	1 lapa
UKT-5	DETALIZĀCIJAS	3 lapas
UKT-6	SEGUMU ATJAUNOŠANAS PLĀNS	3 lapas

TEHNISKI - EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI.

Kanalizācijas cauruļvadi DN 315 PP.....	514.00 m
Kanalizācijas cauruļvadi DN 250 PP.....	407.00 m
Kanalizācijas cauruļvadi DN 160 PP.....	379.00 m
Spiedvads ūdenim DN 32 PE.....	130.00 m
Spiedvads ūdenim DN 40 PE.....	11.00 m
Spiedvads ūdenim DN 63 PE.....	15.00 m
Spiedvads ūdenim DN 110 PE.....	41.00 m
Virszemes tipa hidranti.....	2 kompl.
Kanalizācijas akas DN 1000.....	50 kompl.
Kanalizācijas akas DN 1500.....	1 kompl.
Kanalizācijas akas.DN 400.....	7 kompl.

 <b>SIA "3C"</b> Reģ. Nr. 43603014135; Būvķ. reģ. Nr. 2765-R Paula Lejiņa iela 2, Jelgava LV 3004, Latvija, Tālr. +371 63025682		 <b>SIA "Jelgavas ūdens"</b> Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV 3001		Pasūtītāja Nr. 2-2011	
Būvproj.d.vad.		D.Ieviņa		03.2011	
Pārbaudīja		D.Ieviņa		03.2011	
Izstrādāja		M.Leja		03.2011	
Arhīva reģ. Nr. 00167		Vispārīgā daļa		Stadija	Rasējuma marka
				TP	UKT-1
					Lapa/lapas
					1/1